

TELLIMISVORM MADE TO MEASURE TÖÖPINADE JA ON-TOP VALAMUTELE TÖÖPINDADELE

1. Valige valamü (märgi oma valik):

Võtke arvesse iga valamü nõudeid tööpinnale pikkusele (L) ja laiuksle (W) ja kõrgusele (H).



AMORE 600 x 370, h 195 mm
W1 = 450 (440-600) mm*
W2 = 400 (355-600) mm*
WS = 228; WF = 155 mm
L = 630-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 630 mm
A + B + C ≥ 1260 mm



BELLA 650 x 390, h 160 mm
W1 = 450 (435-600) mm*
W2 = 450 (350-600) mm*
WS = 198; WF = 182 mm
L = 670-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 670 mm
A + B + C ≥ 1340 mm



DECO d 450, h 122 mm
W1 = 500 (497-600) mm*
W2 = 450 (415-600) mm*
WS = 204; WF = 238 mm
L = 470-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 470 mm
A + B + C ≥ 940 mm



ROUND ON d 410, h 140 mm
W1 = 400 (390-600) mm*
W2 = 350 (305-600) mm*
WS = 245; WF = 90 mm
L = 430-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 430 mm
A + B + C ≥ 860 mm



FELICE 690 x 375, h 158 mm
W1 = 450 (405-600) mm*
W2 = 350 (320-600) mm*
WS = 228; WF = 122 mm
L = 710-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 710 mm
A + B + C ≥ 1420 mm

Märgige PAA valamü toon:


☐ MATTE WHITE

☐ TOONITUD _____

☐ GRAPHITE

☐ Tööpind teise tootja poolt valamistatud valamule


☐ Tööpind ilma valamuta

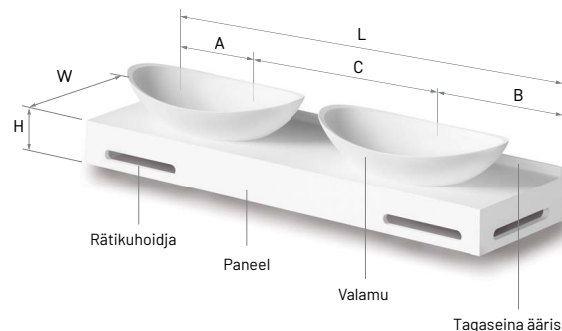

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

*W1 (pinnapealne segisti), W2 (seina-segisti). Tähelepanu! Äravoolu ava katte pind on valmistatud samast materjalist millest valamü.

2. Märgige vajalike valamute arv / pange kirja tööpinnale mõõdud / märgige, kas vajate rätikuhoidjat (300 x 35 mm)** / näidake paneeli asukoht märgiga ▽:

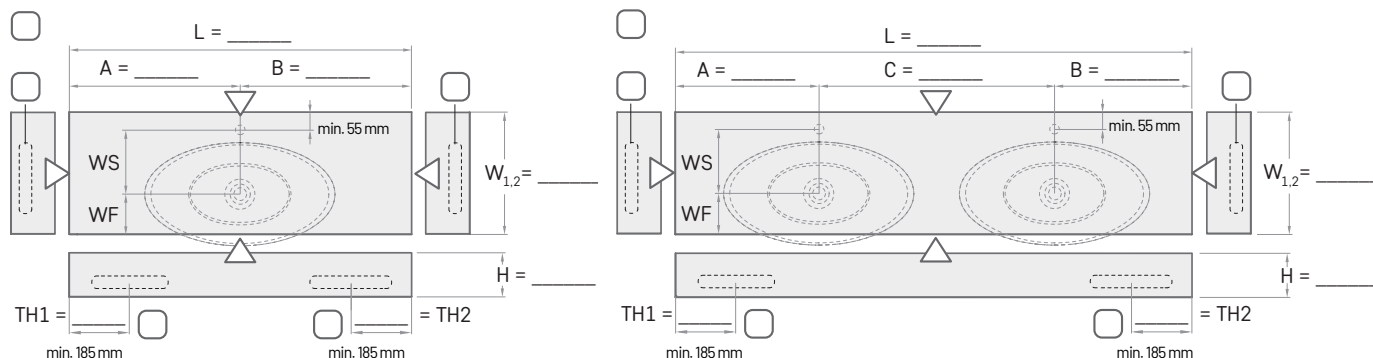



**Käteräti hoidja on võimalik ainult paneelile, mille H=100 mm või rohkem ning selle asukoht sõltub valamü kujust.

3. Märgige segisti paigutuse ja valamü asukoht


(Kui WS ja WF ei ole märgitud, kasutatakse standardjoonistel näidatud mõõtmeid. Valamü ja segisti, väljalõiked pinnas sisalduvad hinnas, kui tellitakse PAA valamü):

☐ SEGISTI TÖÖPINNAL***


☐ SEGISTI SEINAST
(märgige segisti jooksutoru pikkus)



4. Märgige valamü asukoht:

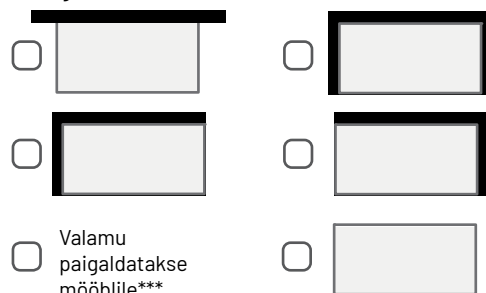

☐ Valamü paigaldatakse mõõblile***



5. Märgige, kas vajate tagaseina serva või seinapaneeli, tagaseina serva ja seinapaneeli (paksus =12 mm) ja ulatub kogu tööpinnale pikkuses (L):

☐ Tagaseina serva
(h = 30 mm)

☐ Seinapaneel h = _____ mm
(h = 60 - 400 mm)

☐ Ei

6. Märgige pinna toon:

☐ MATTE WHITE

☐ TOONITUD _____

☐ GRAPHITE

7. Märgige, kas vajate kandureid (soovitav kandurite arv allpool)***:

☐ 1 tk.

☐ 2 tk.

☐ Ei

☐ 3 tk.
(L ≥ 1200 mm)

☐ 4 tk.
(L ≥ 1600 mm)

☐ Integreeritud kandurid
(H ≥ 100 mm), sisalduvad hinnas

9. Erimärkmed:

8. Vajadusel täpsustage: tööpinnale nurga (de) ümardamine (võimalik ainult serva kõrgusega 18, 25 mm), lõikamine, freesimine või puurimine:

☐ Ümardamine**

☐ Lõikamine**

☐ Freesimine

☐ Puurimine

☐ EI

*** TÄHELEPANU! Nõutav on, et kõik vormi punktid oleksid täidetud ja tellimusele lisatud joonis, kus on märgitud valamute asukoht, segisti paiknemine, ümardatud nurgad või lõiked, samuti kõik mittestandardised lahendused: s.t kaldservad, väljalõiked, ebatavaliselt kitsad pinnad, (seinale paigaldatav segisti) jne. Integreeritud kandurid on hinna sees ja saadaval ainult siis, kui H on suurem kui 100 mm. Metallist kandurid tuleb tellida lisatasu eest, kui seinakandevõime ei ole piisav või kui esipaneeli H on alla 100 mm. Kandurid pole vajalikud, kui valamü paigaldatakse mõõblile.